



CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER


Débit journalier	2.800	m ³ /j
Débit horaire	140	m ³ /h
1. Budget	1.251.000	euros TTC

DESCRIPTIF GENERAL

Dans le cadre de l'amélioration des eaux distribuées par l'usine de Chagny, la collectivité Beaune Côte et Sud a souhaité mettre en place une installation de traitement des pesticides. En complément, cette usine, tournée vers l'exploitation, permettra d'amener l'eau à l'équilibre et de la désinfecter avant son transport dans le réseau.



Usine de Chagny

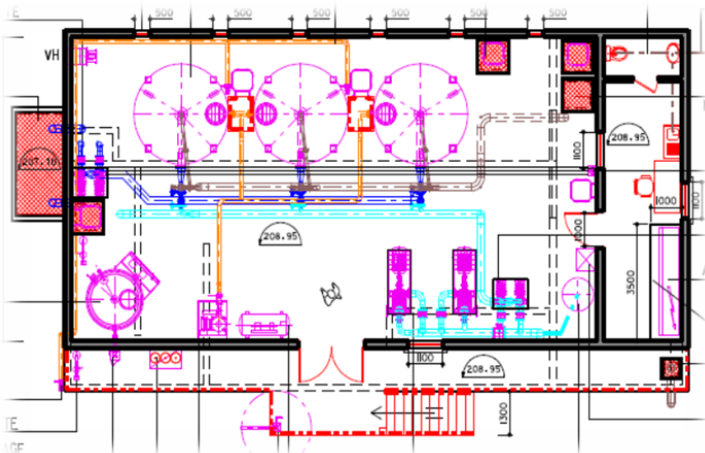

L'installation comprend :

- 5 forages (existants),
- 1 bache de mélange d'eau brute,
- 3 filtres CAG,
- Une mise à l'équilibre à la soude,
- Une désinfection au chlore,
- Un poste de refoulement vers le réseau,
- Une gestion des eaux sales.

Concepteur - Constructeur



Génie civil



Electricité - Automatismes



En cours de construction